

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11240102310 号

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和7年1月8日		9時45分		天候(前日) 雨		(当日) 雨	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(51項目)							
採水者	(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 9.0℃		(水温) 13.1℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.03mg/L	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.4mg/L	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	144mg/L	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
21	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下	
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11240102320 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市港次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

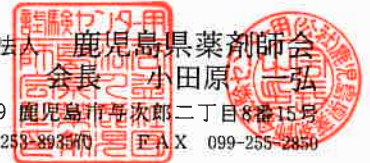

採水年月日	令和7年1月8日		9時26分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(51項目)						
採水者	(氏名) 坂口 透馬	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 9.1℃	(水温) 12.1℃	(残留塩素) 0.4mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.03mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.6mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	125mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第11240102330号

発行日 令和7年1月28日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号

電話 099-253-8936 FAX 099-253-2850

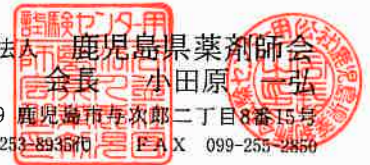

採水年月日		令和7年1月8日	9時09分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館					
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)					
採水者		(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 8.1℃		(水温) 13.3℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.05mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.4mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	119mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240102340 号

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


発 行 日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中次郎二丁目8番15号

電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

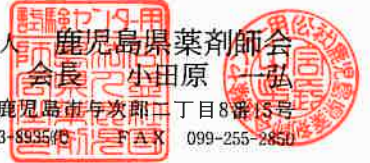

採水年月日	令和7年1月8日	9時26分	天候(前日)	雨	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永井		(所属) 水道課				
採水時	(気温) 9.0℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) 0.7mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	120mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第11240102350号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市舟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035 FAX 099-255-2800



採水年月日	令和7年1月8日	9時04分	天候(前日)	雨	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永井	(所属) 水道課					
採水時	(気温) 11.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.6mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	103mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11240102360 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

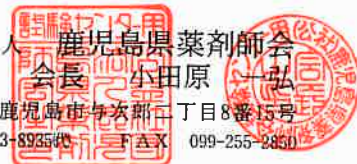

採水年月日	令和7年1月8日	10時10分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 10.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.8mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	132mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第11240102370号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市年次郡二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和7年1月8日		10時45分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永井		(所属) 水道課				
採水時	(気温) 12.0℃		(水温) 16.5℃		(残留塩素) 0.6mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.21mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	72mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11240102380 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-253-2851



採水年月日	令和7年1月8日	10時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 9.6℃	(水温) 13.4℃	(残留塩素) 0.4mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	69mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日 令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日

検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240102390 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和7年1月8日	9時45分	天候(前日)	雨	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 永井 (所属) 水道課						
採水時	(気温) 10.0℃ (水温) 16.7℃ (残留塩素) 0.6mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	122mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11240102400 号

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


発行日 令和7年1月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

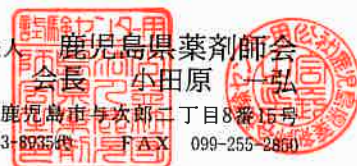

採水年月日	令和7年1月8日		10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気 温) 9.4℃		(水 温) 16.1℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	塩素酸	0.21mg/L	0.6mg/L以下			—以下余白—	
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	124mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年1月8日 ~ 令和7年1月28日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治





