

水質検査結果書

発行日 令和7年4月25日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年4月8日 ～ 令和7年4月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11250002840 号

発行日 令和7年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年4月7日		10時55分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(51項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 20.5 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.3mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	120mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

発行日 令和7年4月25日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002850 号

発行日 令和7年4月24日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市厚手町二丁目8番15号

電話 099-253-8854 FAX 099-255-2850



採水年月日		令和7年4月7日		10時36分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系							
		(採水地点) 中種子町温泉保養センター							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 25.5℃		(水 温) 14.1℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.5mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	117mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日 令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日

検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250003190 号

発行日 令和7年4月25日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年4月8日 ～ 令和7年4月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002860 号

発行日 令和7年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月7日		11時25分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 18.7 ℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.3mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	128mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地


鹿児島県 第 11250003150 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

発行日 令和7年4月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2830

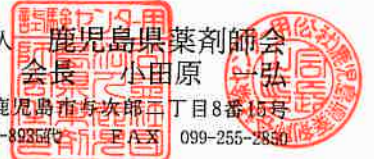

採 水 年 月 日		令和7年4月8日		9時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 松下 重文 (所 属) 中種子町水道課							
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃ (水 温) 18.8 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下		ー以下余白ー				
5	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	22.0mg/L	200mg/L以下						
18	蒸発残留物	81mg/L	500mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月8日 ~ 令和7年4月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250003160 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


発行日 令和7年4月25日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850

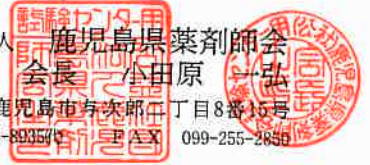

採水年月日	令和7年4月8日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 松下 重文 (所属) 中種子町水道課					
採水時	(気温) 18.5℃ (水温) 17.6℃ (残留塩素) 0.6mg/L					

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	21.7mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	85mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月8日 ~ 令和7年4月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11250002910 号

発行日 令和7年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2856

採水年月日	令和7年4月7日		11時21分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 18.4℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		ー以下余白ー		
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	140mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

発行日 令和7年4月25日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年4月8日 ～ 令和7年4月25日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002870 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年4月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市海老原二丁目8番15号

電話 099-253-8954 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年4月7日		11時09分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(51項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 22.7 ℃		(水 温) 15.3 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.03mg/L	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.3mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	133mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日 令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日

検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11250003210 号

発行日 令和7年4月25日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年4月8日 ～ 令和7年4月25日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002880 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和7年4月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島県中種子町第二丁目8番15号

電話 099-253-8835 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年4月7日		10時50分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(51項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 20.1 ℃		(水 温) 15.4 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.4mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	123mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250003220 号

発行日 令和7年4月25日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年4月7日		13時46分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称)中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系(中之町配水池系) (採水地点)向井町公民館				
水質区分		(区 分)浄水		(水道種類)上水道	(検査目的)水道法	
検査分類		滞留水採水				
採水者		(氏名)坂口 透馬		(所 属)	(公社)鹿児島県薬剤師会	
採水時		(気温)19.6℃		(水温)19.4℃	(残留塩素)0.5mg/L	
No	検 査 項 目 名		検 査 結 果		基 準 値	備 考
1	鉛及びその化合物		0.001mg/L未満		0.01mg/L以下	
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日		令和7年4月8日 ～ 令和7年4月25日				
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002890 号

発行日 令和7年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年4月7日		10時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系(中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(51項目)							
採 水 者		(氏 名) 坂口 透馬		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.0℃		(水 温) 16.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.05mg/L	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.4mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	128mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250002900 号

発行日 令和7年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和7年4月7日	11時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 原口 珠江		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 17.7℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	18.6mg/L	200mg/L以下				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79mg/L	300mg/L以下				
18	蒸発残留物	143mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	8.1	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年4月7日 ~ 令和7年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						